
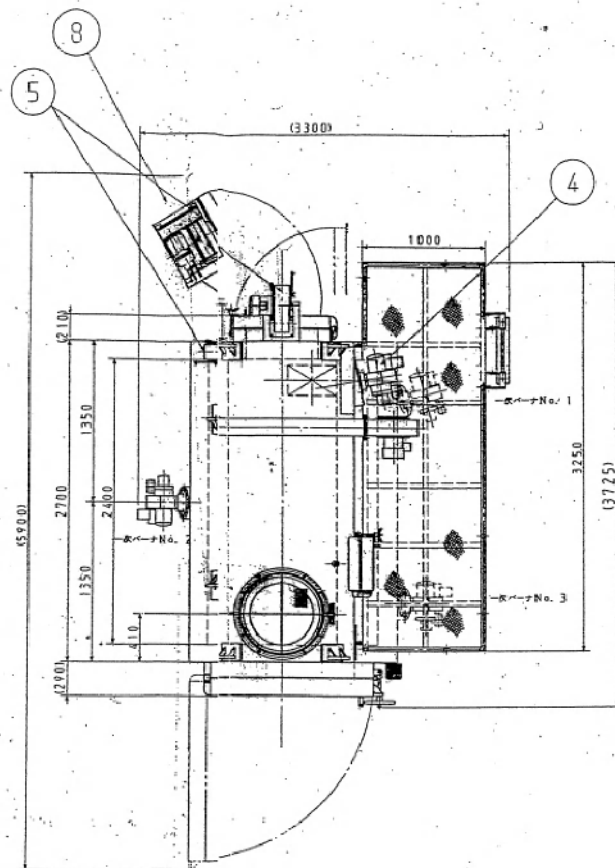


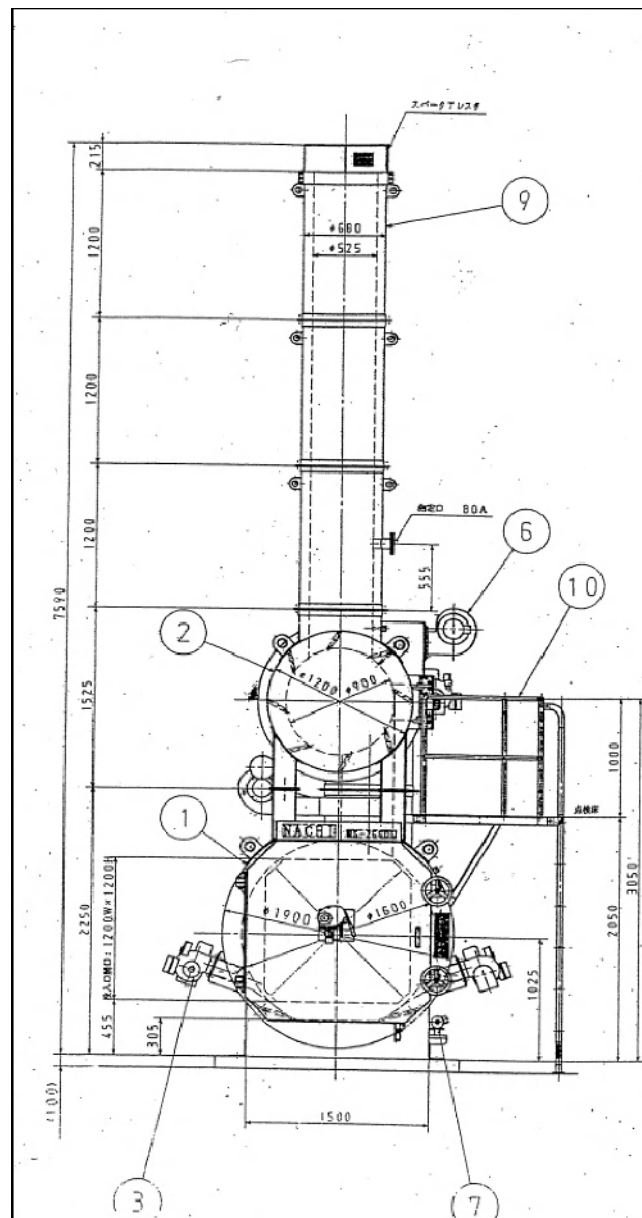

機器仕様

番号	名称	仕様	数量
1	一次燃焼室	焼却能力 185kg/Hr:600kg/バッチ 動物性廃棄物 炉内容積 4.8m ³ 炉床面積 2.7m ² 炉床長さ 2.4m 材質: 外殻SS400, 4.5t 耐火構造: 耐火構造, 耐火構造 後入扉: 開口寸法 1200mmW×1200mmH (電動ロック付) 取出口: 開口寸法 600mmW×900mmH	1
2	二次燃焼室	炉内容積 1.5m ³ 材質: 外殻SS400, 4.5t 耐火構造: 耐火構造, 耐火構造 付属品: 燃焼口 300mmW×300mmH	1
3	一次ファン	型式: ガンタイプバーナ HII-LOW-OFF 制御自動燃焼制御, 失火警報付自動着火方式 能力: 30L/H (MAX) 電力: 200V 3φ 0.25kw	3
4	二次ファン	型式: ガンタイプバーナ 比内燃焼自動燃焼制御, 失火警報付自動着火方式 能力: 50L/H (MAX) 電力: 200V 3φ 0.75kw	1
5	一次プロット	型式: シロコファン 能力: 21.0m ³ /min (MAX) ×1.27kPa (MAX) 60Hz 電力: 200V 3φ 0.75kw	2
6	二次プロット	型式: シロコファン 能力: 21.0m ³ /min (MAX) ×1.27kPa (MAX) 60Hz 電力: 200V 3φ 0.75kw	1
7	イイカポン	型式: 針式 能力: 4.5L/min ×0.3MPa (60Hz) 電力: 200V 3φ 0.075kw	1
8	電動ウィンチ	型式: 巻上げドラム式 能力: 1000kg 電力: 200V 3φ 0.75kw	1
9	煙突	型式: 炉直自立型 寸法: 外径φ680mm×内径φ525×1200mmH:3本 材質: 外殻SS400, 3.2t 耐火構造 付属品: コアレス	1式
10	点検扉	材質: SS400 付属品: 手袋, 梯子	

その他付帯設備

名称	仕様	数量
制御盤	型式: 屋内置設式	1面
オイルタンク	型式: 鋼製埋入式 容量: 1850L 付属品: 給油口, ドレン口, 液面計	1

既存動物用焼却炉姿図(株式会社不二越 NS-26SDL)

※解体撤去

改訂	
記録	
備考	

長崎県杵岐振興局農林水産部衛生課

委託業務名	杵岐家畜保健衛生所動物体焼却炉はく露防止解体撤去業務委託
図名	既存動物用焼却炉姿図
作成年月日	
縮尺	

原図サイズ

図面番号

1/1